

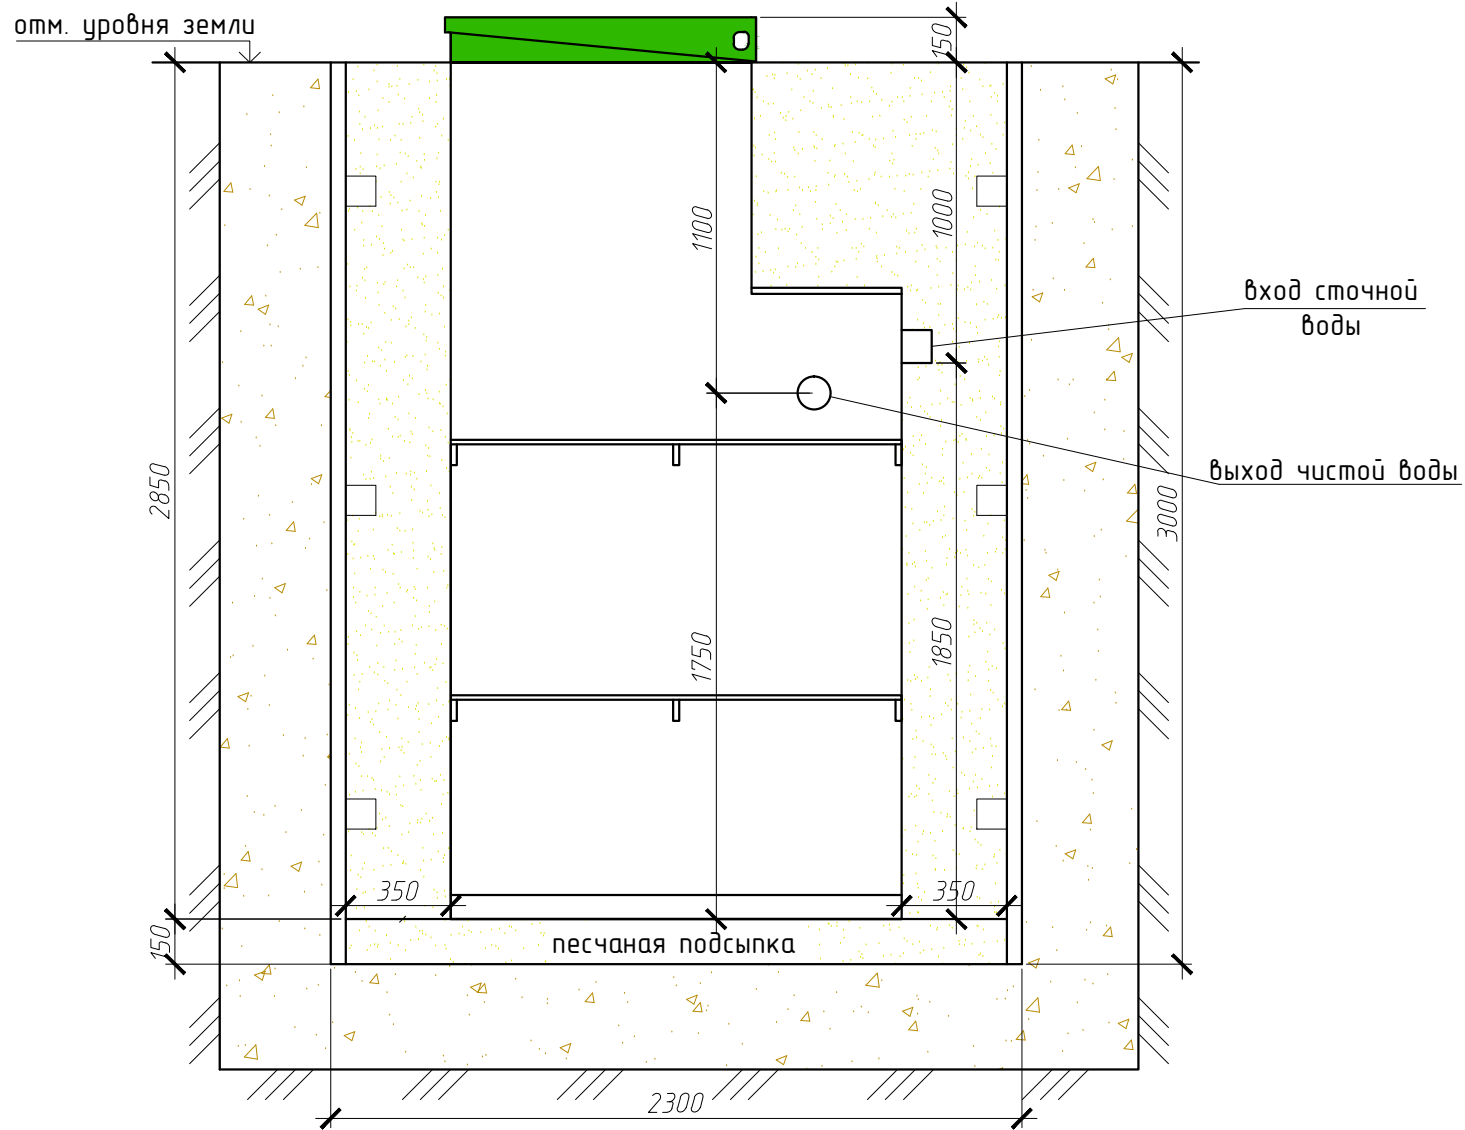


Монтажная схема ТОПБИО

Вид сбоку

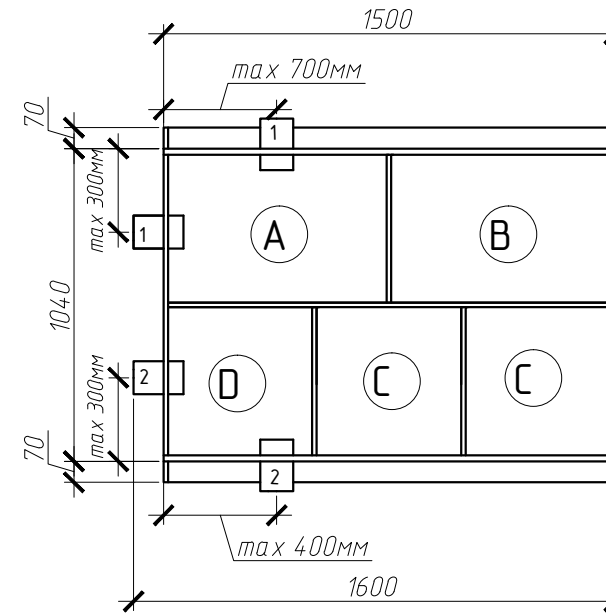

Вид сверху

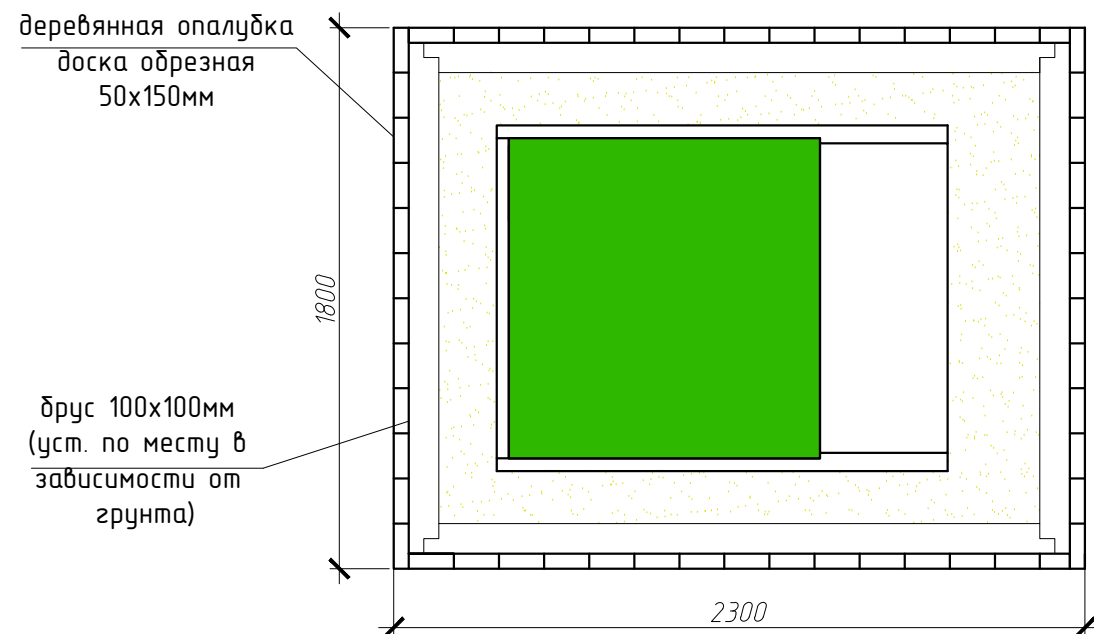

Габаритные размеры ТОПБИО

Длина	1600 мм
Ширина	1200 мм
Высота	3000 мм
Вес	400 кг.

- А - Аноксикатор
- В - Метанреактор
- С - Биофильтр
- Д - Осветлитель

1 - Варианты входа стоков (ввод трубы монтируется при ш/м, либо по желанию заказчика, в соответствии с размерами указанными на данной монтажной схеме на заводе изготовителя)

2 - Варианты выхода чистой воды (труба Ø110) монтируется в соответствии с размерами указанными на данной монтажной схеме на заводе изготовителя.

Монтажные и земляные работы проводить согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения".

ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производить на песчаную подсыпку, станцию не подвергать ударам, отсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления.

* При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

Расход песка - 7,3 м³, расход воды - 3,4 м³

						ООО ПО "ТОПОЛ-ЭКО"			
Изм	Колуч	Лист	№ докум	Подпись	Дата				
						Септик-ТОПБИО	стадия	лист	листов
						V= 1,5 м ³ /сут			
						ТОПБИО	ООО ПО "ТОПОЛ-ЭКО"		

Согласовано:

Инв. N подл. Подпись и дата. Взам. инв. N